
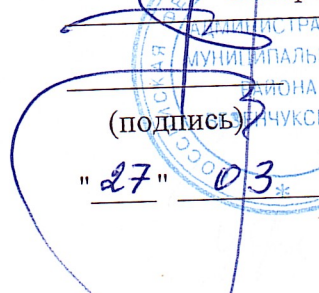


СОГЛАСОВАНО
Директор ГБОУ СОШ
пос. Прибой муниципального района
Безенчукский
Самарской области

 Пономаренко И.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

" 27 " 03 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель рабочей группы
первый заместитель Главы
муниципального района Безенчукский
Самарской области

 Виноградов В.Н.
(подпись) (Ф.И.О.)

" 27 " 03 2026 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
N 1 от " 27 " 03 2026 г.

структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Прибой муниципального района Безенчукский Самарской области – детский сад «Зоренька»
СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька»

(полное юридическое наименование объекта)

446242, Самарская область, муниципальный район Безенчукский, пос. Прибой, ул. Административная, д.8, тел./факс 8(84676)43330, e-mail: priboy_sch_bzn@63edu.ru, Пономаренко Илья Валентинович, директор

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта пос. Прибой
2. Ведомственная принадлежность Министерство образования Самарской области
3. Вид деятельности образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта муниципальная
(федеральная, региональная, муниципальная, частная)
5. Объем предоставляемых услуг 40 человек
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта Отдельно стоящее, 2-х этажное здание из кирпича, плиты перекрытия из железобетона, лестницы из железобетона
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))

7. Количество и назначение входов

один центральный вход/выход, пять запасных
выходов

8. Год постройки

1986

9. Год последней реконструкции

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		200 м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Рейсовый автобус «Безенчук-Прибой-Чапаевск», остановка «магазин»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	14 мм и более более 4 см	съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах в соответствии с ГОСТ Р 51261	нет	поручни на пандусах	нет

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Классифика- ция МГН по группам мобильности <1>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечани- е
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,2	М4, М3		
	Информация об объекте	наличие	имеется	М4, М3, М2, М1		

1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание
(для доступа в зону оказания услуг)

	Указатели направления движения	наличие	отсутствует	M4, M1, M2	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	1м	M4	реконструкция	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	Нет	M4	реконструкция	
	Тактильный контрастный напольный указатель перед пандусом не предусматривается		отсутствует	M2	установка	
	Тактильная полоса перед лестницей	Ширина 0,5 - 0,6 м и длина, равная ширине лестницы	отсутствует	M2	установка	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	0,5 - 0,6 м	отсутствует	M2	установка	
	Ширина тактильной полосы, направляющий указатель для прямолинейного встречного движения	0,013 - 0,015 м	отсутствует	M2	установка	
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного	$< 0,015$ м	+	M4, M2, M3		

	движения					
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	+	М4, М2, М3		
	Места отдыха <2>	наличие	Наличие	М4, М3	реконструкция	

1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)

	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	более 50 м	М4, М3		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	$> 5\%$ (не менее 1 места)	1 место	М4, М2		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	имеется	М4		

1.4. Открытая лестница (отсутствует)

	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м	-	М3, М2		
	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней		М3, М2		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		М3, М2		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		М3, М2		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		М3, М2		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной не менее 0,3 м	0,3 м		М2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		М3, М2		
	Поручни с двух	наличие		М3, М2		

	сторон:					
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м		М3, М2		
	высота поручней	0,9 м		М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		М3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		М3, М2		

1.5. Пандус на рельефе (отсутствует)

	Высота подъема одного марша	$\geq 0,8$ м	-	М4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	М4, М3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	М4, М3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	М4, М3		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	-	М4		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	М4		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	М4		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-			

	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	М4		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	-	М4, М3		

2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)

2.1. Крыльцо или входная площадка

	Высота площадки	м	0,56			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	4,0x4,0м	М3, М2		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	-	М4		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	отсутствуют	М4, М3, М2	установка	
	Навес	наличие	имеется	М4, М3		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	отсутствует	М4, М3, М2	установка	
	Информация об объекте	наличие	имеется	М1		
	Система вызова помощи при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола, при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола	наличие	отсутствует	М4	установка	

2.2. Лестница наружная

	Несколько покрытие	наличие	отсутствует	М3, М2	ремонт	
--	--------------------	---------	-------------	--------	--------	--

	Расстояние от кромки первой и последней ступени марша лестницы до тактильной полосы	0,3 м	отсутствует	M2	создать	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,5 - 0,6 м	отсутствует	M2	создать	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	M2	создать	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствуют	M3, M2	установить	
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствуют	M3, M2	установить	
	высота поручней	0,9 м	+	M3, M2		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	имеются	M3, M2		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	+	M3, M2		
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м ²	наличие	не требуются	M3, M2		

2.3. Пандус наружный

	Ширина марша	1 м	-	M4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	M4	установить	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	-	M4		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	M4, M3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	M4, M3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	M4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	M3		
	нетравмирующие завершения	наличие	-	M4, M3		

	поручней					
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	М4, М3		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	-			
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	М4		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м	-	М4		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	М4		
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	М4		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	М4, М3	-	
	Нескользящее покрытие	наличие	-	М4, М3	-	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	не требуется	М4		
	Звуковой маячок у входа <2>	наличие	отсутствует	М2	установка	
	Световой маячок у входа <2>	наличие	отсутствует	М1	установка	

2.4. Тамбур

	Габариты (глубина x ширина)	2,45 x 1,6 м, при реконструкции (1,5 - 1,8) x 2 м	да	М4		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	М4, М3		
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	0,9 м	М4, М3		

	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента < 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м	да	М4		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	не требуется	М2		

3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

3.1. Лестница на уровень 1-го этажа (отсутствует)

	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		М2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		М3, М2		
	Поручни с двух сторон:	наличие		М3, М2		
	на высоте	0,9 м		М3, М2		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		М3, М2		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м		М3, М2		

3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа (не требуется)

	Ширина марша	≥ 1,0 м		М4		
	Угол уклона	≤ 5°		М4		
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 x 1,5 м		М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие		М4, М3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		М3		
	нетравмирующие	наличие		М4		

	завершения поручней					
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		М4, М3		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		М4		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие		М4		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	стационарный	наличие		М4		
	мобильный	наличие		М4		

3.3. Коридоры/холлы

	Ширина полосы движения	не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5 - 1,2 м с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана	-	М4	реконструкция	
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствуют	М4	реконструкция	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	не предусмотрены	М4, М3		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	имеются	М4, М1		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	отсутствуют	М4, М1	установка	

	Звуковые маячки <2>	наличие	отсутствуют	M2	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <2>	наличие	отсутствуют	M1	установка	
	Аудиовизуальные информационно- справочные системы <2>	наличие	отсутствуют	M1	установка	
	Тактильная мнемосхема	наличие	отсутствуют	M2	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	отсутствует	M4, M3, M2, M1	реконструкция	
	для лиц с нарушениями опорно- двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	-	M3		
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	≥ 1 на этаж	-	M4		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	-	M2		
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	-	M2	установка	
	Опорные устройства	наличие	отсутствуют	M3, M2		
	Контрастная маркировка дверных проемов <2>	наличие	отсутствует	M2	установка	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) (отсутствует)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		M3, M2		

	Контрастная маркировка	наличие		M2		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие		M3		
	на высоте	0,9 м		M3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		M4		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие		M3		

3.5. Пандус внутренний на этаже (отсутствует)

	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		M4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		M4		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		M4		
	Поручни с двух сторон:	наличие		M4, M3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		M4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		M3		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		M4		

3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)

	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу	0,6 м	отсутствует	M2	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	M2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствуют	M3, M2	установка	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	отсутствуют	M3, M2	ремонт	Поручни с одной стороны

	на высоте	0,9 м	+	M3, M2		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	+	M3, M2		
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	$\geq 0,3$ м	+	M3, M2		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	отсутствуют	M2	установка	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	отсутствуют	M2	установка	
3.7. Лифт пассажирский (отсутствует)						
	Кабина:					
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве $\geq 1,5 \times 1,7$ м, для действующих объектов $\geq 1,1 \times 1,4$ м		M4		
	ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq 0,9$ м		M4		
	Зеркало	наличие		M4		
	Поручни	наличие		M3		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие		M1, M2		
	Знак доступности	наличие		M4		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие		M2		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие		M2		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок (отсутствует)						
	Высота рабочей	0,8 - 0,85 м		M4		

	поверхности					
	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей (на 1 рабочее место) (на 2 рабочих места)	12 м ² 18 м ²		М4		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	4.2. Обслуживание в кабинетах (группе)					
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,9 м	М4		
	Высота порога	отсутствие	+	М4, М3		
	Информация тактильная	наличие	отсутствует	М2		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	М4, М3, М1	М4, М3, М2, М1	установка	для М2
	размещение на высоте <2>	$\leq 1,2 - 1,8$ м	+	М4		
	высота прописных букв <2>	$\geq 0,025$ м	-	М2	установка	
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	-	М3	ремонт	
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	М4	реконструкция	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	+	М4, М3		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет N ____ (не предусмотрено)					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м		М4		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м		М4		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	4.4. Кабина индивидуального обслуживания N ____ (примерочная, переговорная, кабина телефона) (отсутствует)					

	Ширина х глубина	1,5 х 1,5 м	-	М4		
	Место для сидения <2>	наличие	-	М3		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <2>	наличие	-	М3		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) (отсутствует)						
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	-	М4		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-	М4		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2	-	М1		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов- колясочников	наличие		М4		
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	имеется	М1		
5.2. Санузел для инвалидов						
	Санузел	наличие	отсутствует	М4, М3, М2	установить	
	Знак доступности помещения	наличие	отсутствует	М4	установить	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	отсутствует	М2	установить	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	+	М4, М3		
	Направление открывания дверей	наружное	+	М4		
	Кабины для инвалидов:		отсутствуют		установить	
	количество кабин	> 1 шт.		М4, М3		
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		М4, М3		

	Габариты доступной кабины	1,65 x 2,2 м		М4, М3, М2		
	Унитаз:					
	унитаз, имеющий опору для спины	Высотой от уровня пола до поверхности сиденья 0,45 - 0,5 м длиной 0,7 м				
	писсуар	Высота не более 0,4 м				
	опорные поручни	наличие	отсутствуют	М4, М3	установить	
	откидные поручни <2>	наличие	отсутствуют	М4		
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	>= 0,75 x 1,2 м	+	М4		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствуют	М3	установить	
	Раковина:					
	высота раковины	0,75 - 0,85 м	+	М4, М3		
	опорный поручень	наличие	отсутствует	М3	установить	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	отсутствует	М4, М3	установить	
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <2>	наличие	отсутствует	М4, М3		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	>= 1,30 x 0,85 м	+	М4		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствует	М3	установить	
	Зеркало поворотное	наличие	отсутствует	М4, М3	установить	
	Писсуар на высоте от пола	<= 0,4 м или вертикальной формы		М4		

	Душевые:	Не предусмотрены				
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м		М4, М3		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	0,5 x 0,5 м, высота от уровня пола 0,45 м		М4, М3		
	опорный поручень	наличие		М4, М3		
	Система тревожной сигнализации	наличие		М4, М3, М2		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие		М4, М3, М1, М2		
	Надписи:	наличие	имеются	М4, М3, М1, М2		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м до уровня пола	+	М4, М3, М1, М2		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	Д+	М4, М3, М1, М2		
	освещенность	наличие	+	М4, М3, М1, М2		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	М4, М3, М1	М4, М3, М1, М2	установить	для М1
	размещение на высоте	1,2 - 1,6 м	+	М4, М3, М1, М2		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	+	М4, М3, М1, М2		
	освещенность	наличие	+	М4, М3, М1, М2		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	+	М2		
	высота размещения	1,2 - 1,6 м	+	М2		

	Тактильные таблички у дверей помещений со стороны дверной ручки	наличие	отсутствуют	M2	установить	
	на кнопках управления лифта	наличие	не требуется	M2		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	отсутствуют	M2	установить	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствуют	M1	установить	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствуют	M2, M1	установить	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (AB)	наличие	отсутствует	M4	установить	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствуют	M2	установить	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	отсутствует	M2	установить	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	отсутствует	M1, M2	установить	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствует	M4, M2, M3, M1	установить	
	Индукционная система:	наличие	отсутствует	M1	установить	
	стационарная	наличие	отсутствует	M1		
	переносная	наличие	отсутствует	M1		

<1> Принятые сокращения классификации МГН по группам мобильности (в соответствии со сводом правил "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр):

М1 - люди, не имеющие инвалидности, со сниженной мобильностью;

М2 - инвалиды с нарушением зрения, пользующиеся белой тростью;

М3 - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

М4 - инвалиды и другие МГН, не относящиеся к группе М2, передвигающиеся на креслах-колясках;

НМ - немобильные люди;

НТ - нетранспортабельные люди;

НО - люди с ограниченной степенью свободы, в том числе люди с психическими отклонениями.

<2> Мероприятия, рекомендованные сводом правил "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр.

7. Выводы

Возможна доступность для маломобильных групп населения М1, М2, М3, М4.

Приложения:

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.


Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены рабочей группы:

Заместитель председателя комиссии:
заместитель Главы муниципального района Безенчукский
Самарской области по социальным вопросам
Жуплатова Алла Петровна


(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Секретарь комиссии:

начальник отдела по социальному развитию и проектному
управлению Администрации муниципального района
Безенчукский Самарской области
Галицына Наталья Евгеньевна

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Члены комиссии:

и.о. заместителя Главы муниципального района
Безенчукский по экономике и финансам - руководитель
Управления финансами Администрации муниципального
района Безенчукский Самарской области
Ананьевская Елена Юрьевна


(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

руководитель МКУ муниципального района Безенчукский
Самарской области «Ресурс»
Кондрахин Эдуард Юрьевич


(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

начальник отдела архитектуры и градостроительства
Администрации муниципального района Безенчукский
Самарской области
Таргинова Ксения Игоревна


(должность, Ф.И.О.)

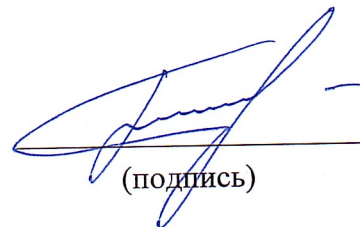

(подпись)

главный специалист Комитета по строительству
Администрации муниципального района Безенчукский
Самарской области
Блинов Олег Владимирович


(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
Администрации муниципального района Безенчукский
Самарской области
Леухин Сергей Владимирович

(должность, Ф.И.О.)

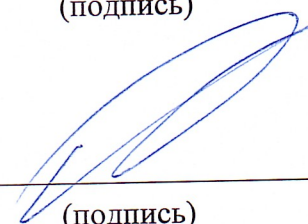

(подпись)

руководитель Управления по муниципальному району
Безенчукский Самарской области ГКУ СО «Главное
управление социальной защиты населения Юго-Западного
округа» (по согласованию)
Мещерякова Лариса Владимировна

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

главный специалист юридического отдела Администрации
муниципального района Безенчукский Самарской области
Титова Любовь Александровна



председатель Безенчукской районной общественной
организации Всероссийского общества инвалидов (по
согласованию)

Салей Татьяна Николаевна




(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Представители организации, расположенной на объекте:

директор ГБОУ СОШ пос. Прибой муниципального района
Безенчукский Самарской области

Пономаренко Илья Валентинович



(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

заведующая хозяйством ГБОУ СОШ пос. Прибой
муниципального района Безенчукский Самарской области

Агапитова Анна Ивановна



(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано "___" _____ 20__ г. (протокол N ___)

Комиссией (название)

Приложение 4
к Порядку
проведения паспортизации объектов
социальной и инженерной инфраструктур
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения

Реестр
объектов социальной и инженерной инфраструктур
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения Самарской области

Часть 1

п/п				Общие сведения об объекте			Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
	Наименование (вид) объекта	Адрес объекта	N паспорта доступности объекта	Название организации, расположенной на объекте	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории инвалидов	Исполнитель ИПРА (да, нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька»	446242, Самарская область, муниципальный район Безенчукский, пос. Прибой,		структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного	Муниципальная	Юго-Западное управление министерства образования Самарской области	Дошкольное образование	Дети		

		ул. Админис тративна я, д. 8		учрежде ния Самарск ой области средней общеобр азовател ьной школы пос. Прибой муницип ального района Безенчук ский Самарск ой области — детский сад «Зореньк а»						
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Часть 2

Вариант обустройст ва объекта <1>	Состояние доступност и (в том числе для различных категорий инвалидов) <2>	Нуждаемос ть и очередност ь адаптации	Виды работ по адаптации <3>	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемы й результат (по состоянию доступност и) <4>	Дата контроля	Результаты контроля <5>	Дата актуализац ии информац и на карте доступност и субъекта Российской Федерации
12	13	14	15	16	17	18	19	20

Б	ДУ				ДЧ-В			

 <1> Указывается один из вариантов: А, Б.

<2> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<3> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

<4> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.

<5> Дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично графе 17.